



# Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 374 del 29/04/2024

**OGGETTO:** LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - PERICOLO DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - DGR 9-7070 DEL 20/06/2023 - A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL 03/03/2024 PRESSO L'OSPEDALE SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;  
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;  
Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;  
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";  
Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;  
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";  
Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT, di seguito riportata:

"Premesso che la Responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è assegnata al Collaboratore tecnico professionale Ing. Angelo Petruzzella in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT sede di Casale Monferrato;

Preso atto che nella giornata di domenica 03 marzo 2024 il territorio casalese è stato investito da un'ondata di maltempo eccezionale con pioggia intensa colpendo violentemente anche l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato con invasione di acque meteoriche all'interno del piano seminterrato del Reparto Mortuario;

Come meglio riportato dal Verbale di ACCERTAMENTO di SOMMA URGENZA redatto dal Responsabile di Procedimento allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e inoltrato alla Direzione Generale e a tutti i Servizi interessati in data 08/03/2024 prot. A.S.L. AL n. 0026751, risulta una prima stima dei danni di circa 25.463,64 euro comprensivi di oneri per la sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'Iva;

Perdurando una condizione di pericolo con elevato rischio di interruzione di pubblico servizio, di rischio elettrico/fulminazione e di contaminazione microbiologica, si è provveduto ad attivare un pronto intervento per i lavori di aspirazione delle acque meteoriche, pulizia e sanificazione degli ambienti presenti nel piano interrato, ripristino dell'impianto di climatizzazione, rifacimento del collegamento idrico per lo scarico dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche ostruito da radici di piante, revisione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche.

Visto l'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile il quale dispone che:

- *In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica incolumità il RUP si reca prima sul luogo e può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.*
- *L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP.*
- *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo con il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni sulla*

*base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi in contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

Ravvisate quindi le condizioni di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di provvedere all'esecuzione degli interventi necessari:

- È stato predisposto in data 05/03/2024 Verbale di lavori di Somma Urgenza **(1)** disponendo alla ditta DUSSMANN SERVICE SRL con sede in Via San Gregorio, 55 Milano P.IVA 00124140211 (DURC scadenza validità 26/04/2024) l'ordine di immediata esecuzione di pulizia e sanificazione degli ambienti al piano interrato del reparto Mortuario.

La stima sommaria presunta della spesa ammonta a euro 2.000,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 2.440,00 e sarà cura del servizio S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Patrimoniale procedere poi al pagamento delle ore straordinarie vista la Deliberazione n. 635 del 31/07/2023 ad oggetto: " *Conferimento del servizio di gestione integrata dei servizi di pulizia ed attività correlate;*

- E' stato predisposto in data 05/03/2024 Verbale di lavori di Somma Urgenza **(2)** disponendo alla ditta ECOSYSTEM 2000 SPURGHY GUAZZO con sede in Frazione Arzello, 116 Melazzo (AL) P.IVA 02557600067 (DURC scadenza validità 25/04/2024) l'ordine di immediata esecuzione di aspirazione delle acque melmose presenti nel piano interrato e relative intercapedine nel reparto Mortuario.

La spesa ammonta a euro 2.400,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 2.928,00 come da Offerta ricevuta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) il 13/03/2024 – RdO n. 4142575;

- E' stato predisposto in data 05/03/2024 Verbale di lavori di Somma Urgenza **(3)** disponendo alla ditta ERRICHETTI LUCIANO con sede in Strada per Felizzano, 14/A Fubine Monferrato (AL) P.IVA 02270690064 (DURC scadenza validità 08/06/2024) l'ordine di immediata esecuzione di:

- Rifacimento del collegamento idrico per lo scarico dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche, perchè ostruito da radici e piante;
- Revisione dell'alimentazione elettrica, dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche;

La spesa ammonta a euro 4.554,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 5.555,88 come da Offerta ricevuta sul MePA il 13/03/2024 – RdO n. 4141733;

- E' stato predisposto in data 05/03/2024 Verbale di lavori di Somma Urgenza **(4)** disponendo alla ditta RENZI ALBERTO SRL con sede in Via Roma, 11 Tronzano Vercellese (VC) P.IVA 02498370028 (DURC scadenza validità 09/07/2024) l'ordine di immediata esecuzione di ripristino dell'impianto di climatizzazione con:

- Sostituzione all'interno dei quadri elettrici, delle file degli interruttori raggiunti dall'acqua;
- Ripristino, pulizia e sanificazione delle Unità di Trattamento Aria;
- Ripristino, pulizia e sanificazione dei canali di mandata e ripresa dell'aria;

La spesa ammonta a euro 16.509,64 oltre Iva 22% per un totale di euro 20.141,76 come da Offerta ricevuta sul M.E.P.A. il 13/03/2024 – RdO n. 4141313;

Precisato, quanto all'inderogabile necessità di eseguire i lavori, che:

1. tutte le attività commissionate sono conseguenti ad un evento di carattere indubbiamente eccezionale ed imprevedibile;
2. l'importo dei lavori è stato contenuto entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio creatosi e per non pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro in quanto riguardano beni indisponibili dell'azienda destinati ad attività sanitaria o di supporto ad essa; il tutto in ossequio al combinato disposto degli artt. 823 II° comma e 828 II° comma del Codice Civile;

Visto l'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la

stazione appaltante ha provveduto a generare, tramite procedura informatica, i seguenti codici C.I.G. (Codici Identificativi di Gara):

- ECOSYSTEM 2000 SPURGHY GUAZZO: B0B814A92C
- ERRICHETTI LUCIANO: B0B73BFC1C
- RENZI ALBERTO SRL: B0B6E71B74

Dato atto che la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 31.065,64 Iva inclusa (2.440,00 + 2.928,00 + 5.555,88 + 20.141,76) rientra nelle c.d. "circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio" per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti nota Regione Piemonte n. 82787 del 23/08/2023 – DGR 20 giugno 2023 n. 9-7070;

Dato atto altresì che la stima dell'importo di euro 25.463,64 oltre Iva è stato inserito nella "Nota informativa per esecuzione di lavori urgenti e indifferibili in conto capitale da eseguirsi presso l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato a seguito di evento atmosferico eccezionale del 03/03/2024", inviata alla Regione Piemonte con nota prot. A.S.L. AL n. 33975 del 26/03/2024;

Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire l'immediata liquidazione delle competenze di cui trattasi."

Tutto ciò premesso,

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/78 D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e smi;

## **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse, qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale, quali motivazioni dell'assunzione del presente atto;
2. Di prendere atto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023:
  - Del VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA redatto dal Responsabile di Procedimento Ing. Angelo Petruzzella in data 04/03/2024 e trasmesso con prot. A.S.L. AL n. 0026751, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari a rimuoverlo per ovviare al pericolo di interruzione di pubblico servizio;
  - Del VERBALE DI SOMMA URGENZA del 05/03/2024 **(1)** in cui si dispone alla ditta DUSSMANN SERVICE SRL con sede in Via San Gregorio, 55 Milano P.IVA 00124140211 (DURC scadenza validità 26/04/2024) l'ordine di immediata esecuzione di pulizia e sanificazione degli ambienti al piano interrato del reparto Mortuario per l'importo presunto di euro 2.000,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 2.440,00;
  - Del VERBALE DI SOMMA URGENZA del 05/03/2024 **(2)** in cui si dispone alla ditta ECOSYSTEM 2000 SPURGHY GUAZZO con sede in Frazione Arzello, 116 Melazzo (AL) P.IVA 02557600067 (DURC scadenza validità 25/04/2024) l'ordine di immediata esecuzione di aspirazione delle acque melmose presenti nel piano interrato e relative intercapedine nel reparto Mortuario per l'importo di euro 2.400,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 2.928,00 come da Offerta ricevuta sul MePA il 13/03/2024 – RdO n. 4142575;
  - Del VERBALE DI SOMMA URGENZA del 05/03/2024 **(3)** in cui si dispone alla ditta ERRICHETTI LUCIANO con sede in Strada per Felizzano, 14/A Fubine Monferrato (AL) P.IVA 02270690064 (DURC scadenza validità 08/06/2024) l'ordine di immediata esecuzione di rifacimento del collegamento idrico per lo scarico dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche, perchè ostruito da radici e piante, e la revisione dell'alimentazione elettrica, dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche per l'importo di euro

- 4.554,00 oltre Iva 22% per un totale di euro 5.555,88 come da Offerta ricevuta sul M.E.P.A. il 13/03/2024 – RdO n. 4141733;
- Del VERBALE DI SOMMA URGENZA del 05/03/2024 **(4)** in cui si dispone alla ditta RENZI ALBERTO SRL con sede in Via Roma, 11 Tronzano Vercellese (VC) P.IVA 02498370028 (DURC scadenza validità 09/07/2024) l'ordine di immediata esecuzione di ripristino dell'impianto di climatizzazione con sostituzione all'interno dei quadri elettrici, delle file degli interruttori raggiunti dall'acqua, ripristino, pulizia e sanificazione delle Unità di Trattamento Aria e ripristino, pulizia e sanificazione dei canali di mandata e ripresa dell'aria per l'importo di euro 16.509,64 oltre Iva 22% per un totale di euro 20.141,76 come da Offerta ricevuta sul M.E.P.A. il 13/03/2024 – RdO n. 4141313;
3. Di prendere atto dell'individuazione per i lavori sopracitati, quale Responsabile Unico di Procedimento, dell'Ing. Angelo Petruzzella, collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT – sede id Casale Monferrato;
  4. Di prendere atto che la copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 31.065,64 rientra nelle c.d. "*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*" per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti nota Regione Piemonte n. 82787 del 23/08/2023 D.G.R. 20 Giugno 2023 n. 9-7070 ed è così suddiviso:
    - per euro 28.625,64 riconducibile al conto 01.12.211 settore 8TE
    - per euro 2.440,00 riconducibile al conto 3.10.11.03 (Servizi Pulizia Presidi e Servizi Sanitari) S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale;
  5. Di prendere atto che la spesa è stata comunicata alla Regione Piemonte con nota prot. A.S.L. AL n. 33975 del 26/03/2024 ad oggetto "*Nota informativa per esecuzione di lavori urgenti e indifferibili in conto capitale da eseguirsi presso l'Ospedale S. Spirito di Casale Monferrato a seguito di evento atmosferico eccezionale del 03/03/2024*";
  6. Di dichiarare, per le motivazioni di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n.10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

### S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Proposta 729/24

**Responsabile del procedimento: Petruzzella Angelo**

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore  
Serratto Giorgio

### S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2024:  X Sanitario  Socio Assistenziale

Progetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Conto n.: 01.12.02.11 – 03.10.11.03      Importo: 31.065,64

#### NOTE

Trattandosi di lavori di somma urgenza ed indifferibili per pericolo di interruzione pubblico servizio, come evidenziato anche in oggetto, si riscontra che l'onere derivante dall'assunzione della presente deliberazione, ammontante ad Euro 31.065,64 oneri fiscali inclusi, riconducibile per euro 28.625,64 al conto 01.12.02.11 "Fabbricati" servizio 8TE e per Euro 2.440,00 al conto 03.10.11.03 "Servizi Pulizia Presidi e Servizi Sanitari" servizio ELP per il finanziamento dei quali vengono utilizzati i contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti nota Regione Piemonte n. 82787 del 23/08/2023 D.G.R. 20 Giugno 2023 n. 9-7070.

Visto Contabile

Il Direttore  
Fara Giovanni

S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT  
Settore: Tecnico  
Direttore: ing. Giorgio Serratto

P.O. Santo Spirito – Viale Giolitti 2 - Casale Monferrato

### VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 140, Comma 1, Decreto Legislativo n. 36/2023)

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro marzo, il sottoscritto Ing. Angelo Petruzzella, dipendente della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT settore Tecnico presso la sede di Casale Monferrato, a seguito di comunicazione telefonica urgente ricevuta in reperibilità dal centralino, con la quale si informava che il piano seminterrato del Reparto Mortuario del Presidio Ospedaliero "Santo Spirito" sito in Casale Monferrato al Viale Giolitti 2 era invaso da acque meteoriche, si è recato in sopralluogo presso il reparto Mortuario del P.O. di Casale Monferrato accertando che a seguito delle abbondanti piogge intervenute negli ultimi giorni si è verificato quanto segue:

1. A seguito dello straripamento del torrente Gattola, posto a monte del Complesso Ospedaliero, nella tarda serata di Domenica 03 marzo 2024, una gran quantità di acqua ricca di terra, si è riversata sulla pubblica Via IV Novembre, e da questa per tramite l'ingresso del reparto Mortuario ha raggiunto il piano interrato del reparto.
2. La gran quantità di acqua arrivata al piano interrato ha raggiunto i quadri elettrici dell'impianto di climatizzazione e le UTA, causando la disabilitazione dell'energia elettrica a piano interrato con il relativo blocco dell'impianto di sollevamento di emergenza, delle acque meteoriche posto nell'intercapedine del piano interrato.

#### CONSIDERATO:

che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di:

- a) interruzione di pubblico servizio;
- b) elettrico/fulminazione;
- c) contaminazione microbiologica;

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*

che pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di:

1. Aspirazione delle acque meteoriche presenti nel piano interrato;
2. Pulizia e sanificazione degli ambienti a piano interrato;
3. Ripristino dell'impianto di climatizzazione con:
  - la sostituzione all'interno dei quadri elettrici delle file degli interruttori raggiunti dall'acqua;
  - il ripristino, la pulizia e la sanificazione delle Unità di Trattamento Aria;
  - il ripristino, la pulizia e la sanificazione dei canali di mandata e ripresa dell'aria.
4. Rifacimento del collegamento idrico per lo scarico dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche, perchè ostruito da radici di piante.
5. Revisione dell'alimentazione elettrica, dell'impianto di sollevamento di emergenza delle acque meteoriche.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto


DICHIARA

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione dei lavori e alla copertura della spesa, da parte della Stazione appaltante, così come previsto dall'art. 140, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023.

Casale Monferrato Lì 05 Marzo 2024

Il Verbalizzante

ing. Angelo PETRUZZELLA

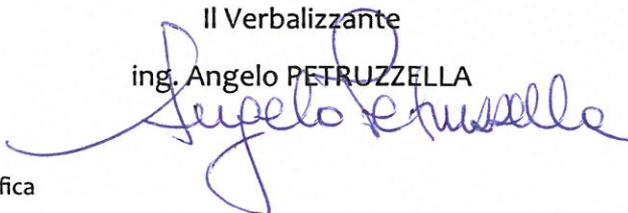

Si allega documentazione fotografica

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*



Foto n. 1

Via IV Novembre – Ingresso Mortuario

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*



Foto n. 2

Via IV Novembre – Strato limoso depositato sul marciapiede

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*



Foto n. 3

Mortuario – Piano interrato- Unità Trattamento Aria

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*

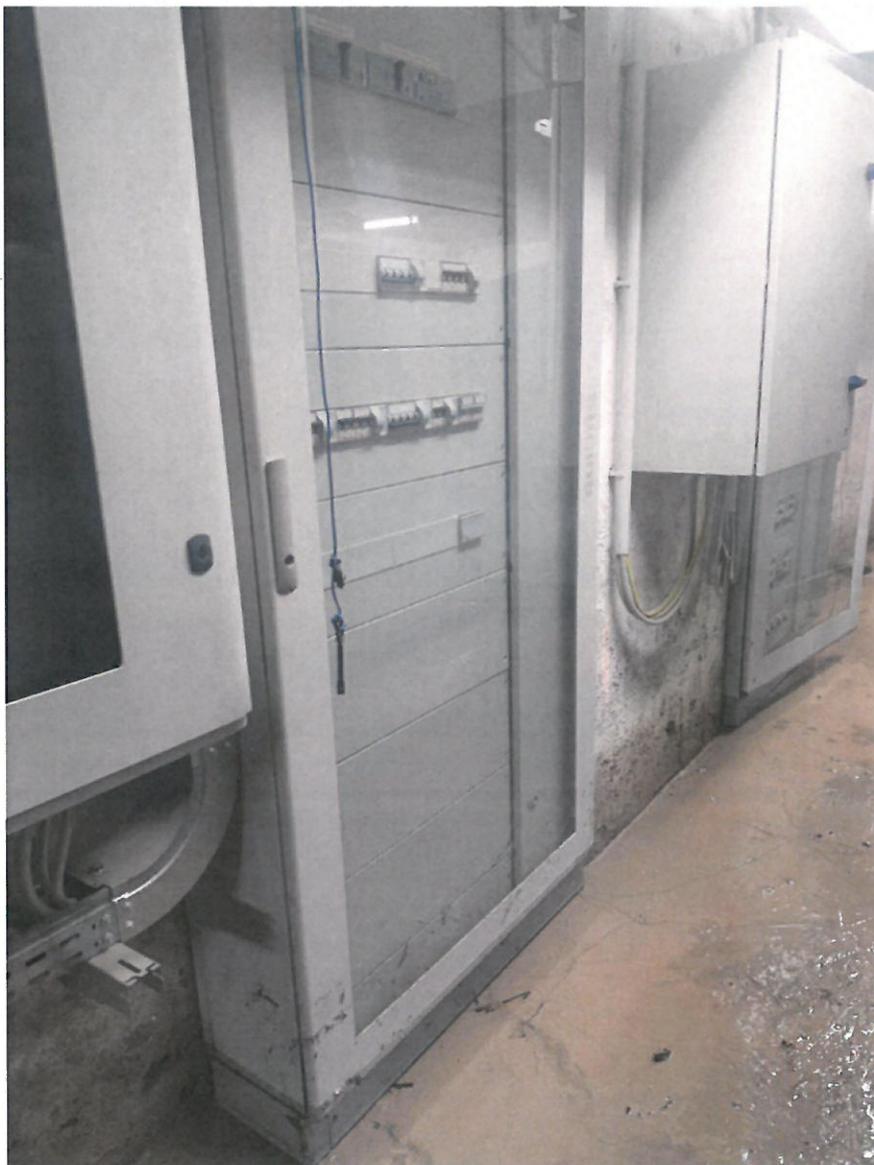


Foto n. 4

Mortuario – Piano interrato- - Quadri elettrici a comando Unità Trattamento Aria

**S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT**  
Settore: Tecnico  
Direttore: ing. Giorgio Serratto



Foto n. 5

Mortuario – Piano interrato - - Quadri elettrici a comando Unità Trattamento Aria

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serrato*

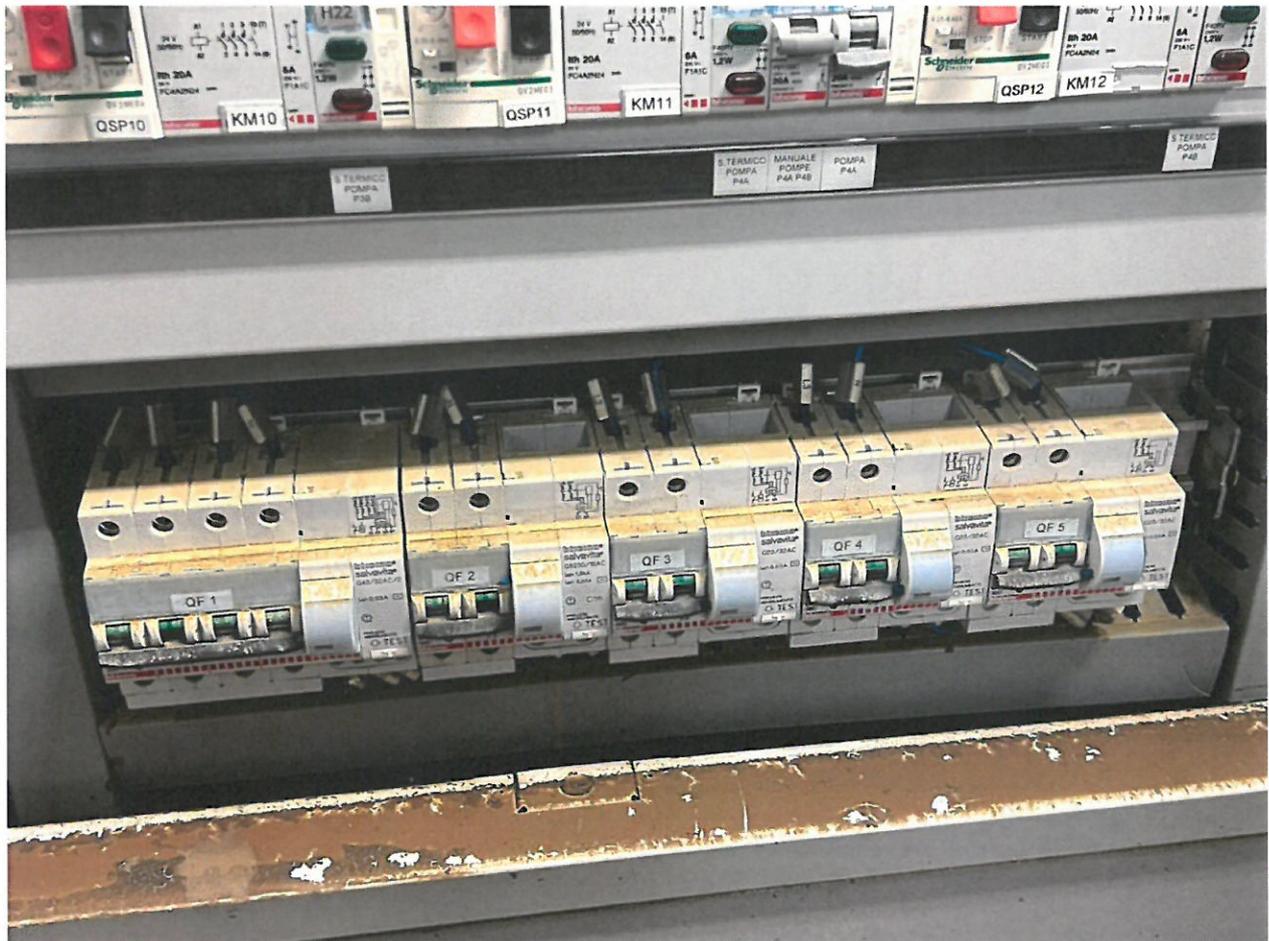


Foto n. 6

Mortuario – Piano interrato- Quadro elettrico – apparecchiature da sostituire

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*



Foto n. 7

Mortuario – Piano interrato- - Canali aria

*S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT*  
Settore: *Tecnico*  
Direttore: *ing. Giorgio Serratto*



Foto n. 8

Mortuario – Piano interrato - - Disimpegno

S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT  
 Settore: Tecnico  
 Direttore: ing. Giorgio Serratto

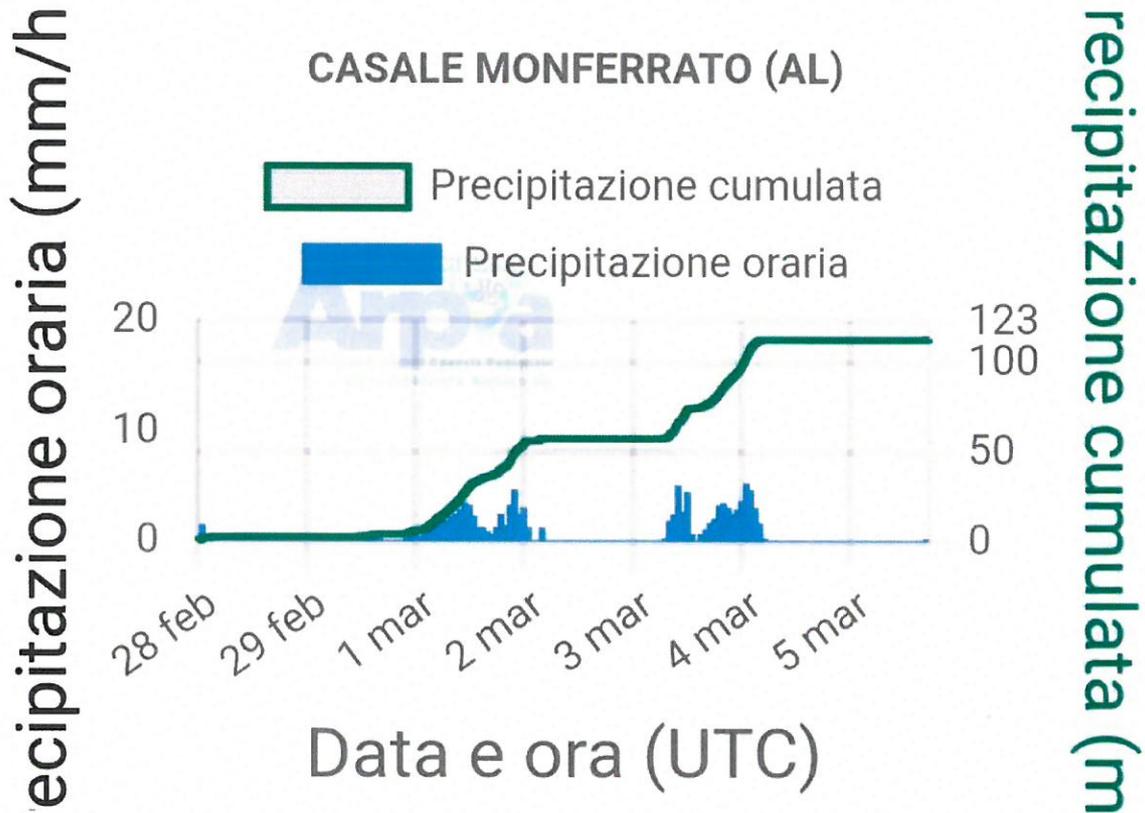


Foto n. 9

Casale Monferrato – Precipitazioni orarie e cumulate dal 28/02 al 05/03/2024

Fonte ARPA Piemonte

