A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. UTIC

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

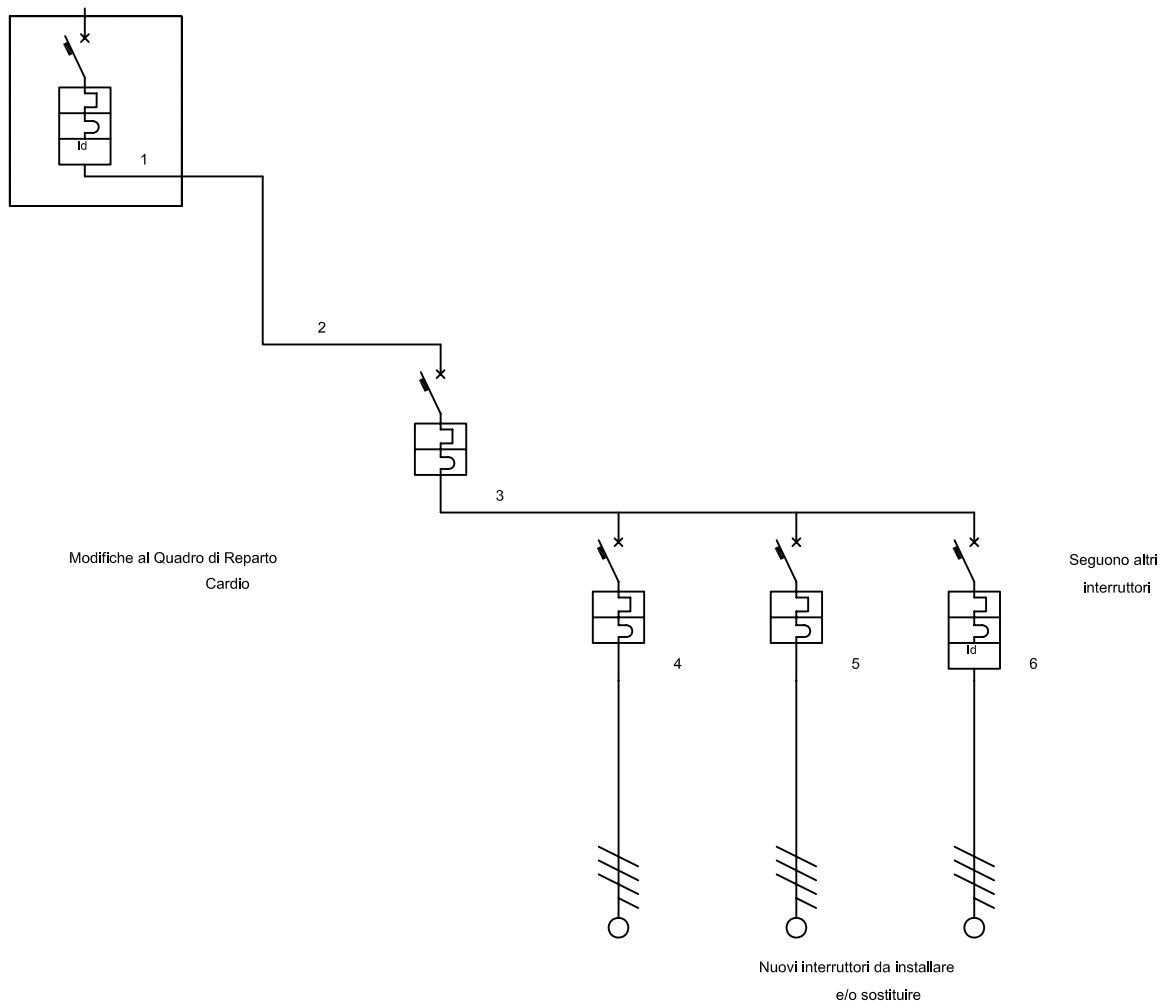

Descrizione linea	Interruttore nel quadro a monte	(Collegamento in ingresso al quadro)	Interruttore generale	Quadro con Trasformatori d'Isolamento	Dorsale principale	Linea presa radiologica Sala Emergenze				
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N				
Codice articolo	T7004A4/100		T7014A4/63	T7014A4/63						
Modulo differenziale	T7042/125									
Corrente nominale In [A]	100		63	63	6	6				
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 100		1 " In = 63	0,8 " In = 50,40	1 " In = 6	1 " In = 6				
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,50 / 0,10					0,03 / 0,00				
Potere d'interruzione [KA]	10,0		16,0	16,0						
Sezione fase [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5				
Sezione neutro [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5				
Sezione PE [mm²]	1,5			1,5	1,5	1,5				
Portata fase [A]	16			16	16	16				
Sezione cablaggio di fase [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Codice Morsetti	037161			037161	037161	037161				
Note										