A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Sezionamento Presa Rx

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

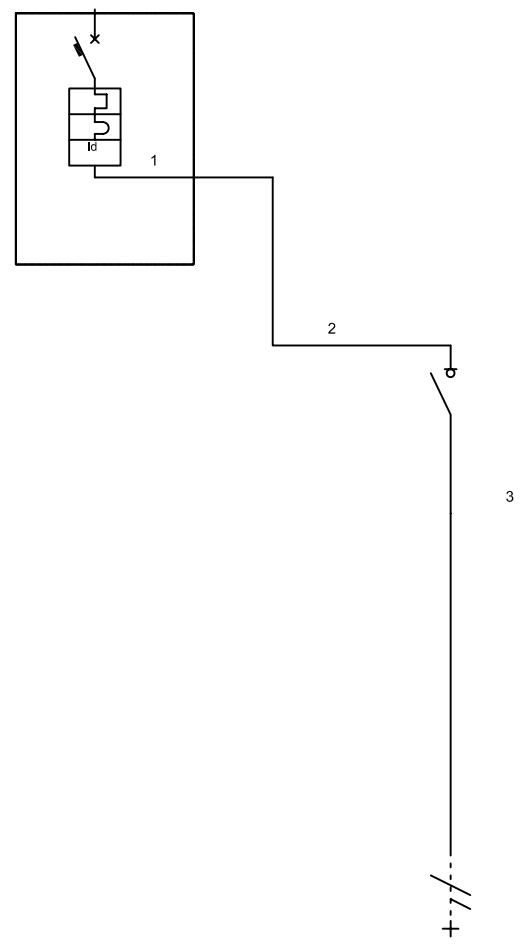

Descrizione linea	Alimentazione da Quadro Utic	(Collegamento in ingresso al centralino)	Presa Radiologica							
Fasi della linea	L1 N	L1 N	L1 N							
Codice articolo	F82/32		F72/32N							
Modulo differenziale	G23/32A									
Corrente nominale In [A]	32		32							
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 32		1 " In = 32							
Idiff [A] / Tdiff [s]	0,03 / 0,00									
Potere d'interruzione [KA]	6,0									
Sezione fase [mm²]	16									
Sezione neutro [mm²]	16									
Sezione PE [mm²]	16									
Portata fase [A]	76									
Sezione cablaggio di fase [mm²]	16	16	2,5							
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	16	16	2,5							
Codice Morsetti	037165									
Note	Installato nel Quadro UTIC									