A.S.L. AL

Casale Monf. AL

Progetto :
Elettrofisiologia e Sala Emergenze

Disegnato :
A.S.

Coordinato :
A.S.

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Quadro :
1 - Q. Sala Elettrofisiologia_Diff

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 10/06/2013

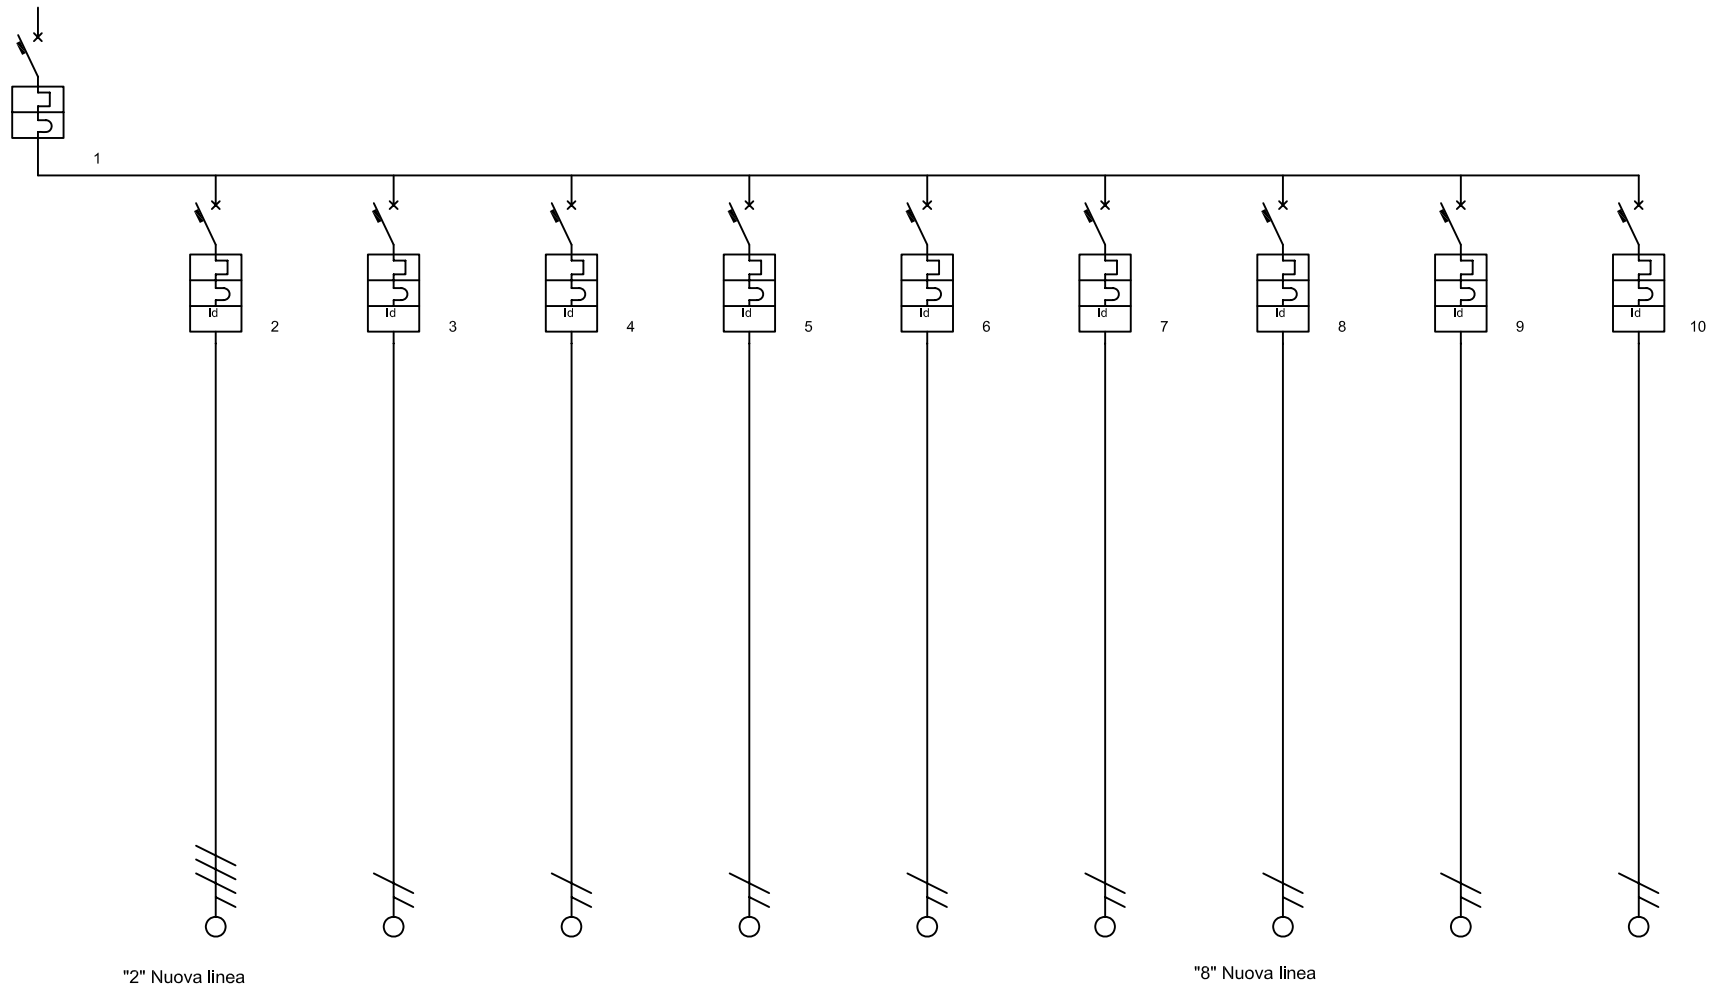

Descrizione linea	Int. gen.	Intensificatore di brillanza	Lettino	Prese CEE radiologiche	Prese di servizio	Illuminazione sala	Illuminazione locali di servizio	Prese CEE di serv. locale poligr., lav. depos.	Riserva	Riserva
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N	L1 N
Codice articolo	F84A/50	G8843/32A	G8813/16A	G8813/25A	G8813/25A	G8813/10A	G8813/10A	G8813/25A	G8813/16A	G8813/25A
Modulo differenziale										
Corrente nominale In [A]	50	32	16	25	25	10	10	25	16	25
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 50	1 " In = 32	1 " In = 16	1 " In = 25	1 " In = 25	1 " In = 10	1 " In = 10	1 " In = 25	1 " In = 16	1 " In = 25
Idiff [A] / Tdiff [s]		0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00	0,03 / 0,00
Potere d'interruzione [KA]	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sezione fase [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione neutro [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sezione PE [mm²]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Portata fase [A]	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18
Sezione cablaggio di fase [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Sezione cablaggio di neutro [mm²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Codice Morsetti	037161	037161	037161	037161	037161	037161	037161	037161	037161	037161
Note										